

Dati tecnici

Sonde di temperatura			
Lunghezza sonda mandata	m		1,9
Lunghezza sonda ritorno	m		1,9
Tipo sonde			NTC
Valori limite campo di temperatura	°C		10÷90 (RISCALDAMENTO) - 2÷25 (RAFFRESCAMENTO)
Valori limite differenza di temperatura	K		3÷80 (RISCALDAMENTO) - 3÷20 (RAFFRESCAMENTO)
Sensibilità di misura	°C		≤0,05
Parte volumetrica			
Dimensioni/Attacco		1/2" ÷ 2"	DN 65 ÷ DN 200
Corpo		Ottone	Acciaio
Tipo connessione idraulica		Maschio a bocchettone ISO 228	Flangiato PN 16 EN 1092-1
Pressione nominale	PN	bar	Filettato PN 10 / Flangiato PN 16
Massima temperatura del fluido	°C		90
Montaggio			preferibilmente orizzontale
Uscita impulsiva			classe OA-OC secondo EN1434-2
Portata permanente	Q _p	l/h	vedere tabella 1 e 2
Portata minima	Q _i	l/h	vedere tabella 1 e 2
Portata massima	Q _s	l/h	vedere tabella 1 e 2
Unità di calcolo a microprocessore			
Caratteristiche metrologiche			in conformità EN 1434-1 - MID 2014/32/EU
Classe di precisione			classe 3
Trasmissione centralizzata			secondo protocollo M-Bus su RS-485
Valori limite campo di temperatura ambiente	°C		5÷45
Classificazione ambientale			MID 2014/32/EU E1-M1
Unità di misura energia	kWh		display a 8 cifre
Alimentazione elettrica			24 V (+10% / -5%) (ac) - 1 W - 50 Hz
Classe di protezione			secondo DIN 40050: IP 54
Ingressi impulsivi			classe IB secondo EN 1434-2

Il contatore di calore CONTECA® viene fornito di accessori per l'installazione, per il posizionamento sonde e la successiva piombatura.


TAB. 1 – Limite di portata (m³/h) – Conessioni da 1/2" a 2":
n. 2 pozzetti a Y (il pozzetto di mandata è corredato di rete filtro).

Codice	Attacchi	Tipo misur.	Q _i (l/h)	Q _p (m³/h)	Q _s (m³/h)
750404	1/2"	Monogetto	30	1,5	1,5
750405	3/4"	Monogetto	50	2,5	2,5
750406	1"	Multigetto	70	3,5	3,5
750407	1 1/4"	Multigetto	120	6	6
750408	1 1/2"	Multigetto	200	10	10
750409	2"	Multigetto	300	15	15


TAB. 2 - Limite di portata (m³/h) - Attacchi da DN 65 a DN 200:
n. 2 manicotti 1/2" a saldare con pozzetto in ottone e 1 kit di piombatura

Codice	Attacchi	Tipo misur.	Q _i (l/h)	Q _p (m³/h)	Q _s (m³/h)
750410	DN 65	Wolmann	2500	25	25
750411	DN 80	Wolmann	3200	32	32
750412	DN 100	Wolmann	5000	50	50
750413	DN 125	Wolmann	8000	80	80
750414	DN 150	Wolmann	20000	200	200
750415	DN 200	Wolmann	20000	200	200

Dimensioni

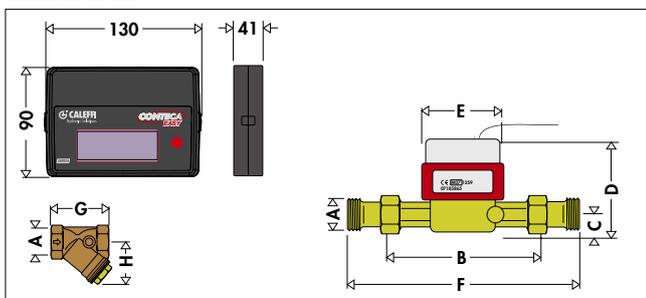

Codice	A	B	C	D	E	F	H	G	Massa(kg)
750404	1/2"	110	18	108	80	190	44	59	2,8
750405	3/4"	130	18	108	80	226	51	69	3,2
750406	1"	260	43	159	102	358	60	87	5,2
750407	1 1/4"	260	43	159	102	378	73	99	5,5
750408	1 1/2"	300	46	185	136	438	80	109	8,5
750409	2"	300	57	199	166	458	90	126	9,5

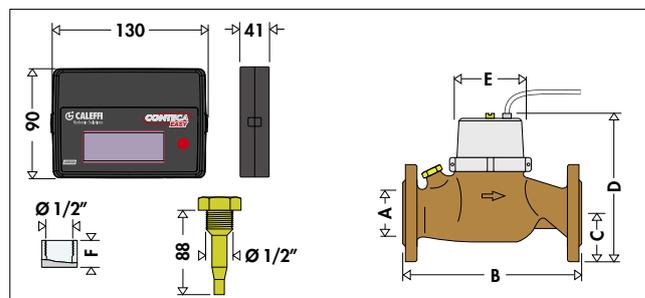

Codice	A	B	C	D	E	F	Massa (kg)
750410	DN 65	200	85	224	150	34	12
750411	DN 80	225	95	235	150	34	16
750412	DN 100	250	110	310	220	25	20
750413	DN 125	250	125	325	250	17	23
750414	DN 150	300	135	380	285	17	38
750415	DN 200	350	165	410	340	17	55

Indicazioni di prima installazione

E' buona norma prevedere a monte ed a valle del **contatore appositi organi di intercettazione** per facilitarne l'installazione e l'eventuale manutenzione.

E' necessario prevedere, a monte del misuratore di portata, **un dispositivo di filtraggio** al fine di salvaguardare il misuratore.
Dal diametro 1/2" fino al diametro 2", tale filtro è già presente all'interno del pozzetto di temperatura di mandata.

Procedura d'installazione

- Procedere con l'installazione dei componenti idraulici (pozzetti sonda e contatore volumetrico) secondo le indicazioni del paragrafo "schemi d'installazione idraulica" su questa pagina;
- Dopo l'installazione, **lavare i tubi ed effettuare un test in pressione**;
- **Controllare il livello di saturazione dei filtri** e, se necessario, pulirli;
- Dopo aver completato l'installazione delle parti idrauliche, procedere all'installazione dell'unità elettronica CONTECA® EASY: seguire le istruzioni relative ai collegamenti elettrici a pagina 5 e 6.
- Inserire le sonde di temperatura nei rispettivi pozzetti coerentemente con la direzione di flusso: la sonda di mandata (etichetta rossa) deve essere installata sulla tubazione di mandata, la sonda di ritorno (etichetta blu) sulla tubazione di ritorno.
- Al termine dell'installazione è necessario procedere alla piombatura dei componenti principali del contatore di calore (unità elettronica, sonde di temperatura e misuratore volumetrico). **La piombatura deve essere effettuata da tecnici qualificati seguendo le istruzioni a pagina 9 e 10** ("procedura di piombatura").

Schemi d'installazione idraulica

Il misuratore di portata deve essere installato sulla **tubazione di ritorno**.

Gli schemi idraulici sotto riportati vogliono indicare:


a) Posizionamento del misuratore di portata

Il misuratore di portata **dovrebbe preferibilmente essere installato** in posizione orizzontale, con l'asse della turbina verticale, **rispettando** la direzione di flusso, come indicata dalla freccia raffigurata sul corpo. La posizione del contatore volumetrico, quando possibile, dovrà essere tale per cui, in assenza di servizio, la portata sia nulla.


b) Posizionamento delle sonde

Le sonde di temperatura (per mezzo di pozzetto o di manicotto secondo il DN) devono essere posizionate sulle corrispondenti tubazioni di mandata/ritorno. Per corrispondenti si **intendono quelle interessate dal medesimo valore di portata** quando il flusso è avviato.

1) Schema indicativo di centrale con contabilizzazione su collettore a più partenze.

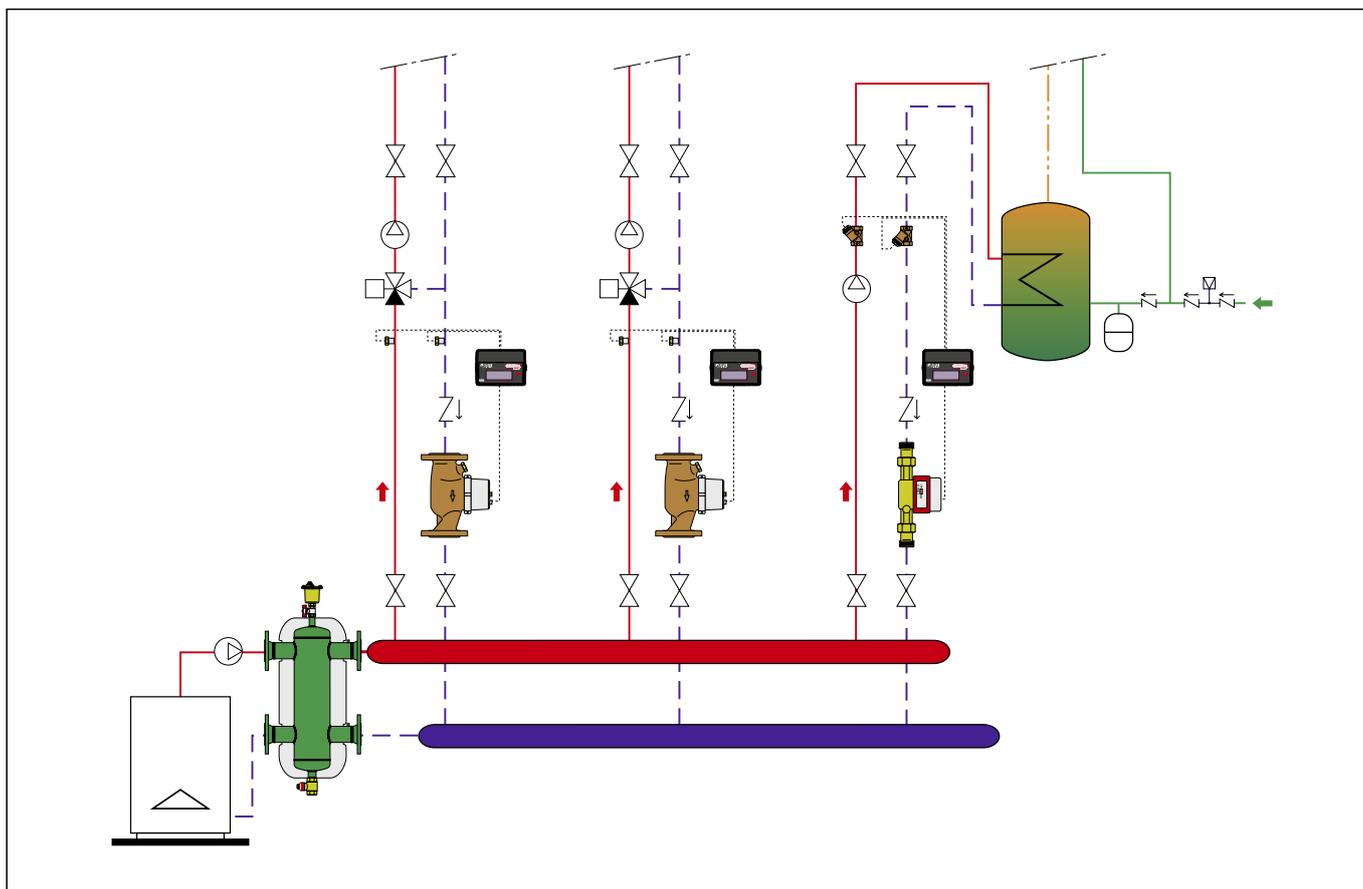

2) Schema d'utenza - regolazione con valvola di zona a 2 vie

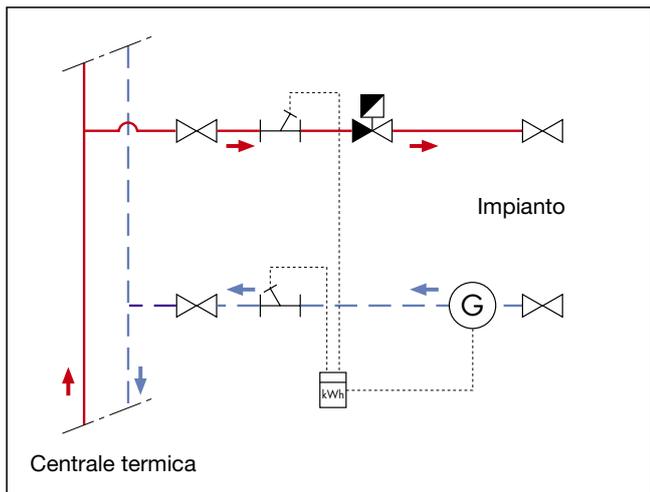

Interventi di manutenzione


Pulizia filtro

Talvolta si rende necessario **procedere alla pulizia del filtro posizionato in mandata e posto a protezione del misuratore di portata.**

Osservando i valori istantanei di portata e salto termico (portata significativamente ridotta rispetto a quella nominale d'utenza e salto termico significativamente elevato) si può facilmente stabilire se il filtro è intasato e quindi procedere alla sua pulizia.

Caratteristiche fluidodinamiche

Contatore volumetrico + pozzetti sonda (se attacco filettato)

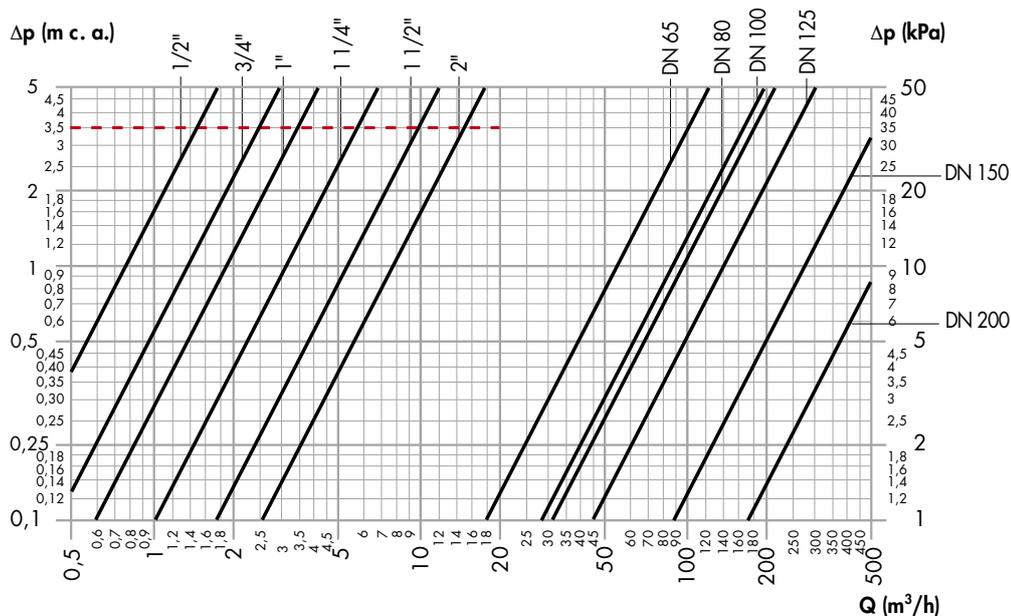


	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Kv	2,5	4,2	5,9	10,1	16,9	25,3	180	320	285	450	890	1700

La linea rossa tratteggiata indica la perdita di carico alla portata permanente Qp (Δp=3,5 m c.a., solamente per connessioni filettate).

Collegamenti elettrici contatore CONTECA® EASY

Per il fissaggio in cassetta o direttamente a parete, utilizzare le viti fornite ed inserirle negli appositi fori **A**

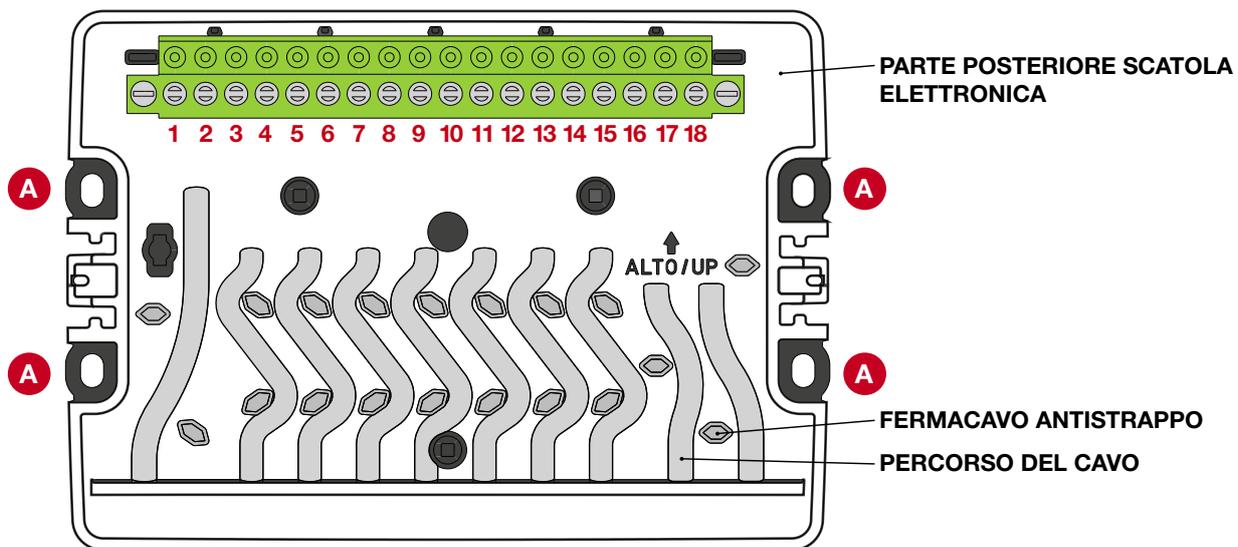

Pins	Descrizione	Opzione
1 - 2	OUT 2 - Uscita impulsiva open collector per FRIGORIE. GND=2 / durata 120 ms / Vmax 24 V (dc) - 50 mA	755882
2 - 3	OUT 1 - Uscita impulsiva open collector per TERMIE. GND=2 / duration 120 ms / Vmax 24 V (dc) - 50 mA	755881 - 755882
4	NON usato	
5 - 6	IN 4 - quarto ingresso impulsivo (generico). GND=6	2 x 755825
6 - 7	IN 3 - terzo ingresso impulsivo (generico). GND=6	755825
8 - 9	IN 2 - Ingresso impulsivo per AFS. GND=9	
9 - 10	IN 1 - Ingresso impulsivo per ACS. GND=9	
11 - 12	Ingresso impulsivo contatore volumetrico riscaldamento/raffrescamento	
13 - 14	Input digitale (NECESSARIAMENTE a contatto pulito)	
15 - 16	Alimentazione 24 V (ac) 50 Hz - 1W	
17 - 18	BUS di trasmissione RS-485 / RS-485 A=18 / RS-485 B=17	

• **Alimentazione**

15 - **16** Linea di alimentazione centralizzata 24 V (ac)

La linea di alimentazione a 24 V (ac) deve essere usata **solamente** per i contatori di calore e non essere sotto il controllo dell'utente.

• **Centralizzazione dati**

In presenza di trasmissione centralizzata dei dati tramite BUS deve essere eseguito il seguente piano di connessioni:

17 - **18** Bus polarizzato di trasmissione RS-485

17 Tx (RS-485-B) **18 Rx** (RS-485-A)

Per il bus di trasmissione usare cavo 2 x 1 mm² preferibilmente di tipo twistato.

Nota: La polarizzazione di trasmissione deve essere assolutamente rispettata

• **Uscite impulsive di energia - codici 755881/755882**

2 - **3** Uscita totalizzatore remoto di termie (kWh) (tipo OC)

1 - **2** Uscita totalizzatore remoto di frigorie (kWh) (tipo OC)

Tali uscite possono essere collegate al ns cod. 755890 (totalizzatore energia a distanza) oppure a un generico supervisore.

Caratteristiche uscita:

1 IMP = 1 kWh - contatto open collector

Residenza impulso: 120 ms

24 V (dc) - 50 mA

Massima frequenza = 1 Hz

• **Ingressi impulsivi aggiuntivi 755825**

Es. Acqua tecnica - Energia elettrica - Gas

NB: Gli ingressi aggiuntivi sono abilitati solo con i codici 755825.

Il collegamento deve essere a contatto pulito e, in fase di ordine, deve essere indicato peso e unità di misura dell'impulso.

Es. 1 imp. = 10 litri di acqua tecnica
 1 imp. = 0,1 kWh energia elettrica
 1 imp. = 1 Nm³ gas

6 - **7** 3° ingresso impulsivo

5 - **6** 4° ingresso impulsivo

Minima durata dell'impulso: 120 ms

Massima frequenza = 1 Hz

• **Input digitale**






L'input digitale deve essere a contatto pulito (classe IB)

13 - **14** Collegamento al microinterruttore ausiliario della valvola di zona.

Note - Ogni apparecchio serie 7504 è fornito di kit di piombatura antimanomissione per le sonde di temperatura e per la scatola plastica di contenimento dell'elettronica.


Indicazioni funzionali

Le energie accumulate vengono ricoverate in dispositivo di memoria non volatile (EEPROM) ad ogni compimento delle unità di misura (1 kWh) e contemporaneamente tale incremento determina l'aggiornamento del display (vedere "Ciclo informazioni utente").

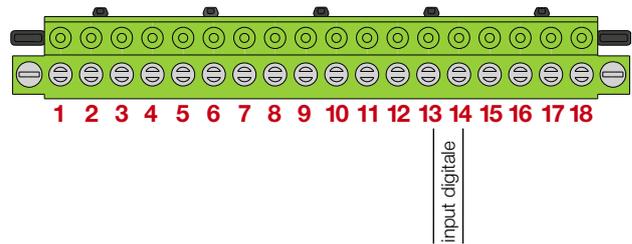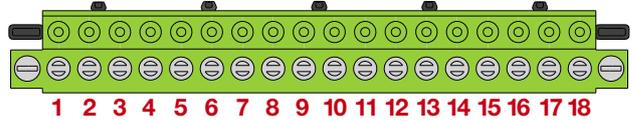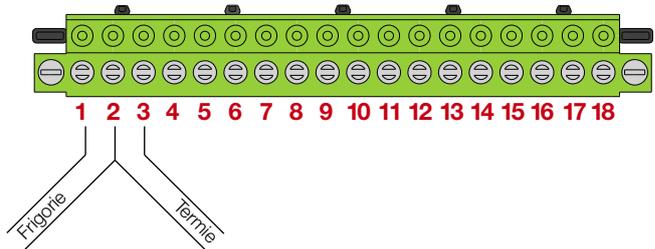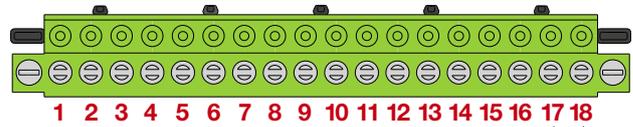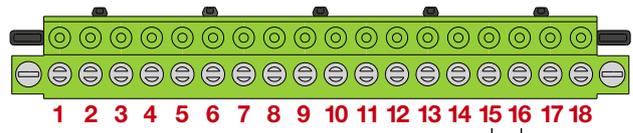

Ciclo informazioni utente

Il contatore di calore è equipaggiato di display a cristalli liquidi. L'attivazione del display avviene tramite pressione del tasto posto sul fronte. Tramite brevi pressioni del tasto è possibile scorrere le varie finestre informative. Tenendo premuto il tasto in corrispondenza di alcune videate è possibile accedere ad informazioni aggiuntive.

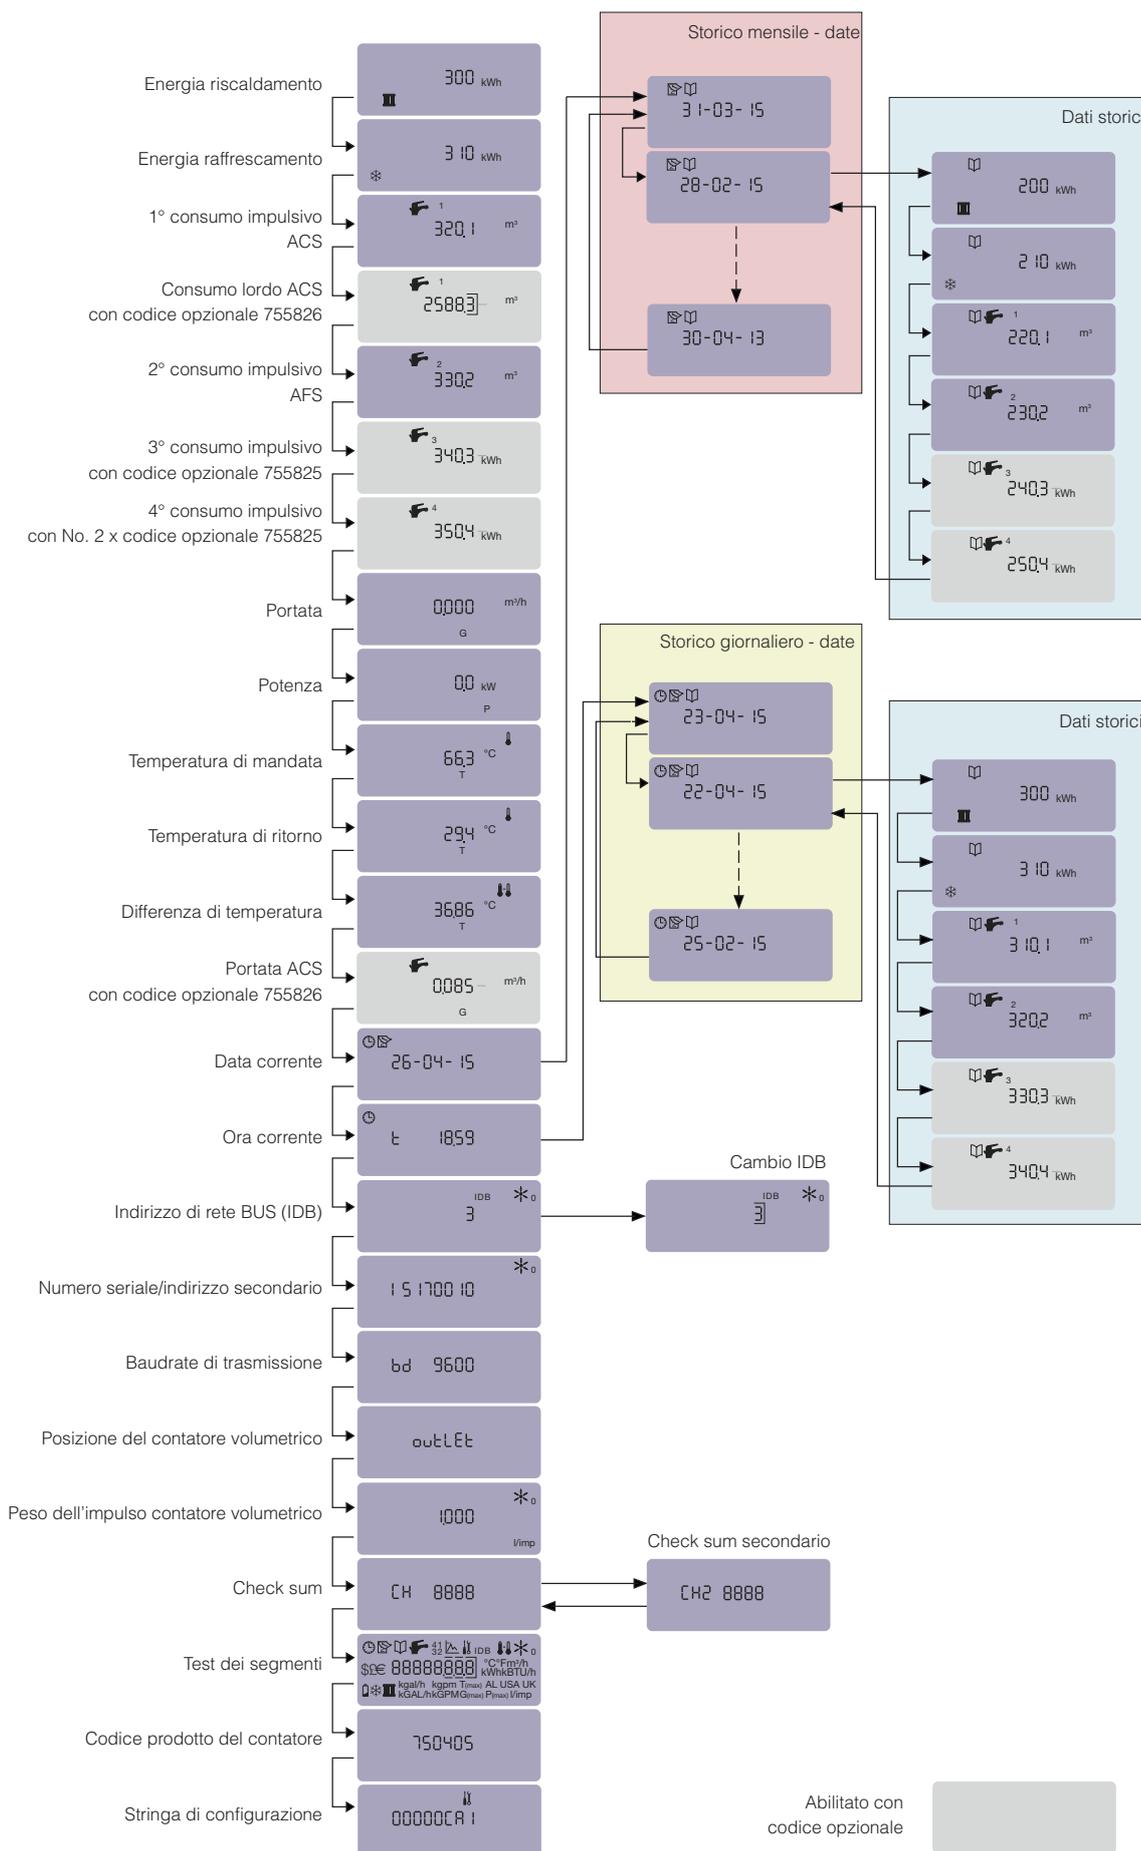


Istruzioni di Test

Il contatore serie 7504 è equipaggiato di test di output veloce posto all'interno del contenitore plastico.

Per poter accedere occorre rimuovere il sigillo e togliere le viti di fissaggio.

Sul retro della scheda, sul lato destro (fig. 1) c'è un tasto che permette di accedere al menu tecnico.

(fig. 1)

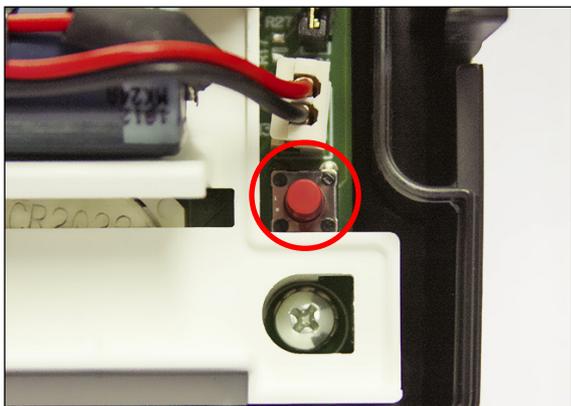


Dopo aver premuto il tasto sul retro della scheda, la pressione del tasto frontale permette di scorrere le varie videate.

(fig. 2)



E' possibile simulare un impulso in ingresso collegando i pin 11 - 12 (fig. 3). La massima frequenza dell'impulso in ingresso è 1 Hz.

(fig. 3)

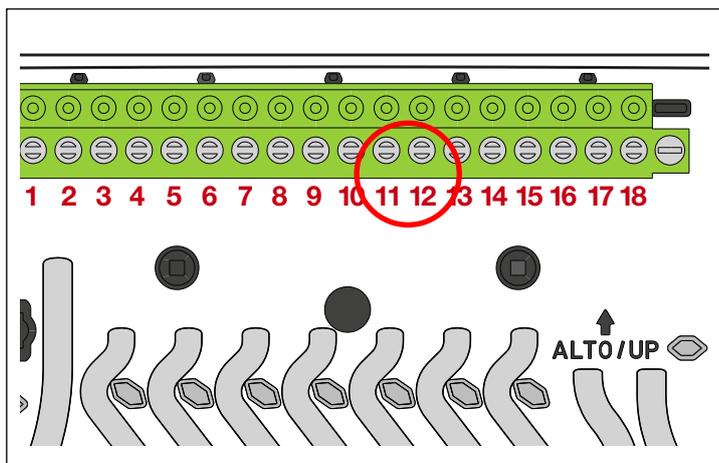

Le sonde, che sono assolutamente inseparabili dal circuito elettronico, possono essere inserite in bagno termostatico rispettando il range di temperatura 10+90°C considerando un ΔT compreso tra 3+80 K

L'energia incrementa secondo la seguente equazione:

$$\Delta E = K \cdot \Delta T \cdot \Delta V \cdot 0,2777698 \cdot 10^{-3} \text{ [Wh]}$$

K = coefficiente termico [kJ/m³K]

ΔT = variazione di temperatura [K]

ΔV = variazione di volume [l]

$$\Delta V = N \cdot P$$

dove N = numero di impulsi

P = singolo valore impulso per litro

Caratteristiche operative

1) Il software di governo della contabilizzazione prevede, al fine di salvaguardare da misure spurie o contabilizzazioni non volute, che l'elaborazione dei consumi sia subordinata a uno specifico valore della temperatura di mandata (TM).

Il ciclo di **termie** è attivato per valore di **TM > 22°C** (set di fabbrica).

Il ciclo di **frigorie** è attivato per valori di **TM < 15°C** (set di fabbrica, con codice opzionale 755810).

Su richiesta, è possibile modificare i set da parte di personale tecnico.


2) Il software di governo della contabilizzazione prevede inoltre che l'elaborazione dei consumi sia subordinata alla **presenza di una differenza di temperatura minima** al fine di salvaguardare ulteriormente misure spurie o contabilizzazione minime dovute a tolleranze sulle temperature. Viene pertanto definita, in sede di taratura di fabbrica, **una banda morta di 0,4 K** (set di fabbrica).

3) Il software di governo della contabilizzazione prevede **l'installazione del misuratore di portata sulla tubazione di ritorno**.


Su richiesta, previo intervento di personale tecnico, è possibile adeguare il set di configurazione circa il posizionamento del misuratore sulla tubazione di mandata.

Procedura di piombatura

Contatore con attacchi filettati

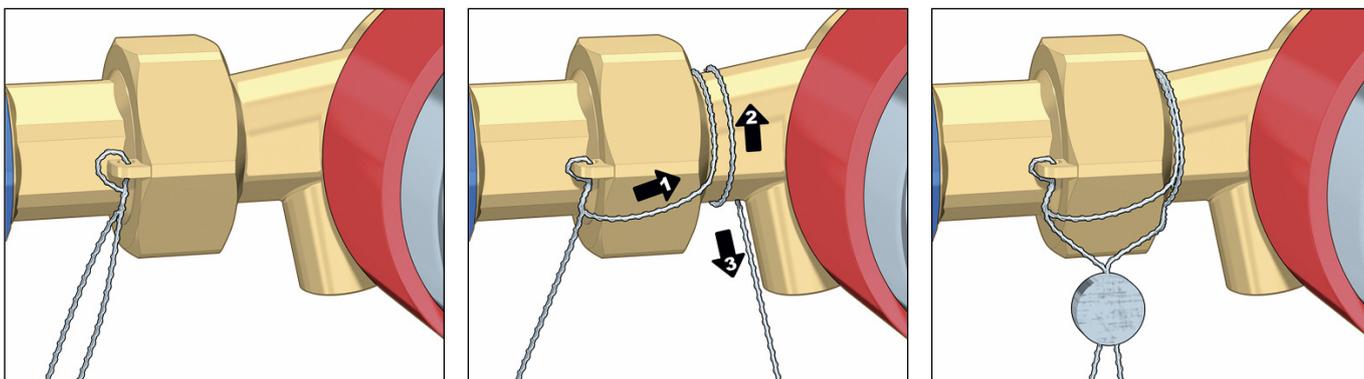


- A) Inserire il filo di acciaio nel foro dedicato sulle calotte innestate sul contatore volumetrico e torcerlo.
- B) Avvolgere il filo come mostrato in figura in modo tale che, terminata la piombatura, non sarà possibile svitare la calotta senza rompere il sigillo o il filo.
- C) Torcere il filo ed inserire il piombino.

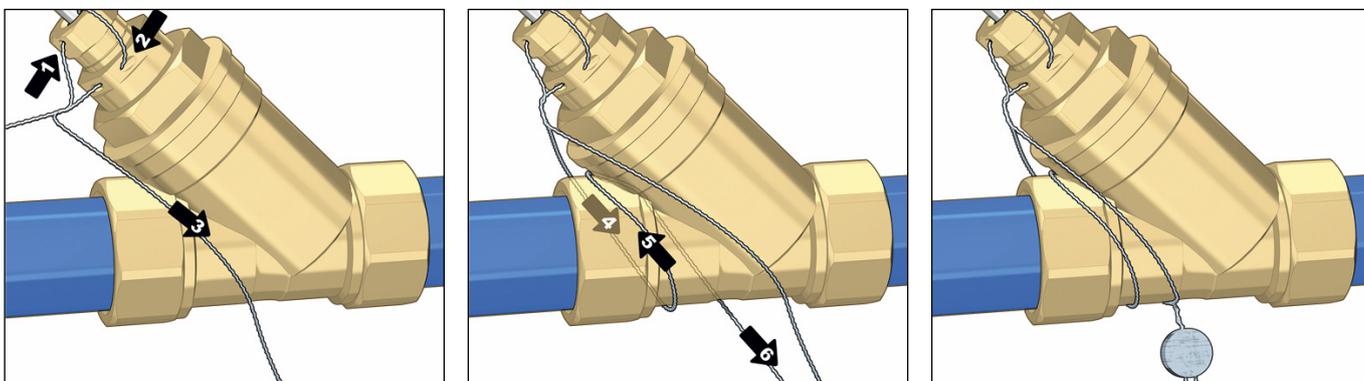

- D) Far passare il filo attraverso il foro sulla sonda e sul pozzetto e torcerlo;
- E) Avvolgere il filo come mostrato in figura in modo tale che, terminata la piombatura, non sarà possibile svitare la calotta senza rompere il sigillo o il filo;
- F) Torcere il filo ed inserire il piombino;
- G) Ripetere i passaggi D, E, F per l'altra sonda di temperatura.




- H) Far passare il filo attraverso uno dei passaggi dedicati posti sui lati dell'unità di calcolo del contatore di calore, torcerlo, ed infine inserire il piombino.
- I) Applicare il cono ai piombini evidenziati in verde nella figura a destra.

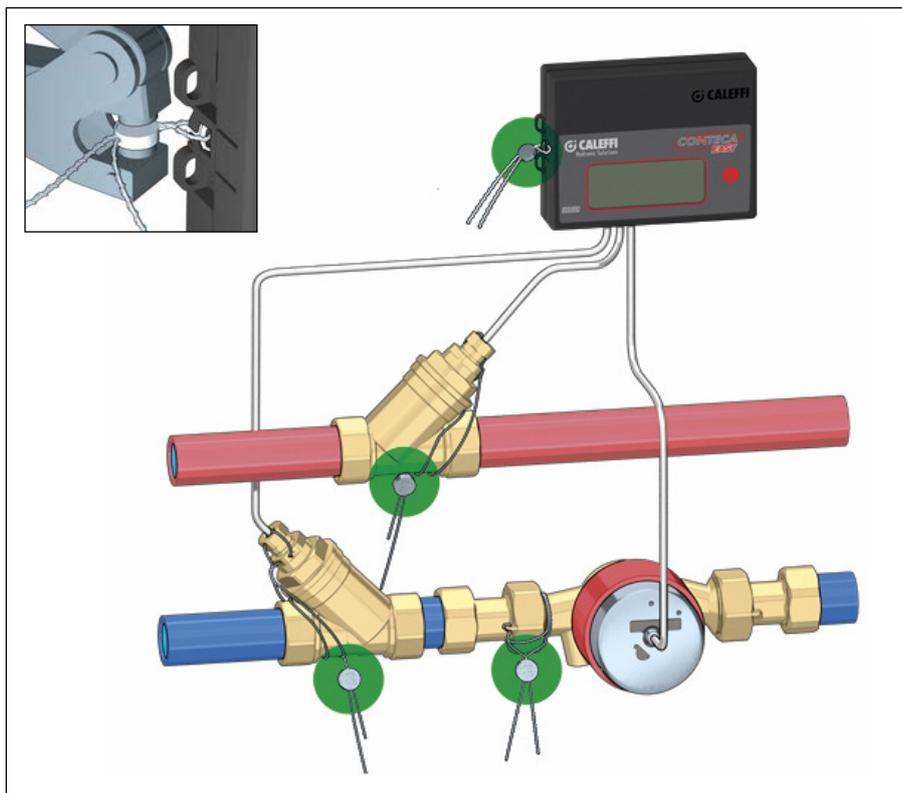


Procedura di piombatura

Contatore con attacchi flangiati

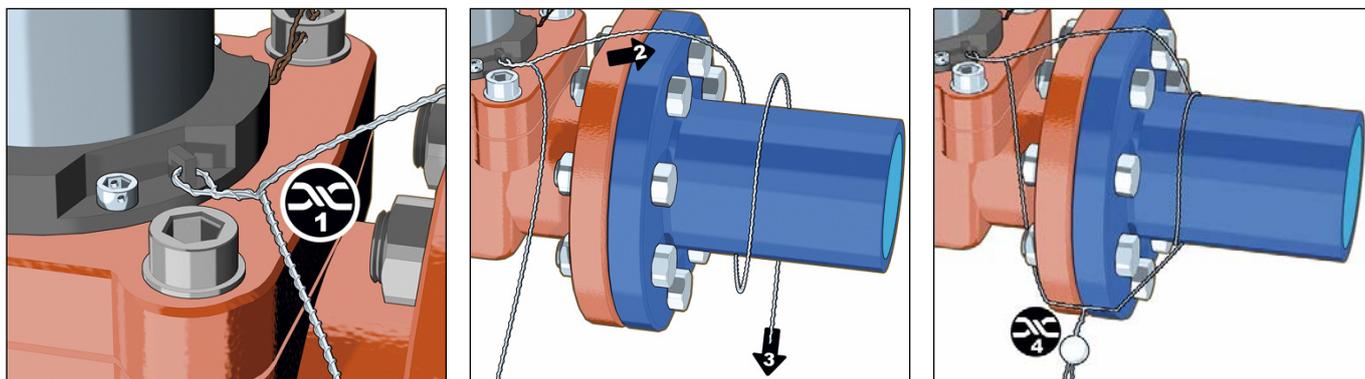


- A) Inserire il filo di acciaio nel foro mostrato in figura ed avvolgerlo sulla tubazione;
- B) Avvolgere il filo come mostrato in figura in modo tale che, terminata la piombatura, non sarà possibile rimuovere il contatore volumetrico senza rompere il sigillo o il filo;
- C) Torcere il filo ed inserire il piombino.

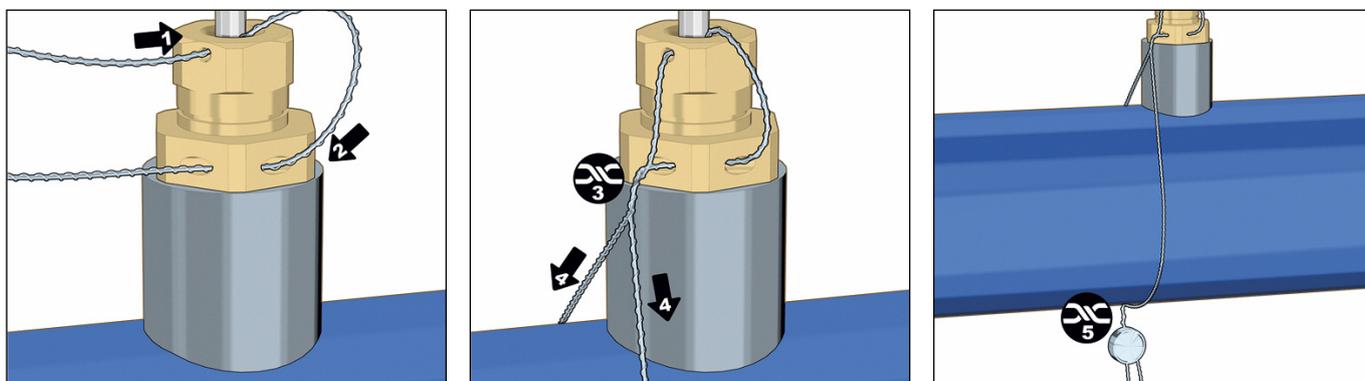

- D) Far passare il filo attraverso il foro sulla sonda e sul pozzetto e torcerlo;
- E) Avvolgere il filo come mostrato in figura in modo tale che, terminata la piombatura, non sarà possibile svitare la calotta senza rompere il sigillo o il filo;
- F) Torcere il filo ed inserire il piombino;
- G) Ripetere i passaggi D, E, F per l'altra sonda di temperatura.




- H) Far passare il filo attraverso uno dei passaggi dedicati posti sui lati dell'unità di calcolo del contatore di calore, torcerlo, ed infine inserire il piombino.
- I) Applicare il cono ai piombini evidenziati in verde nella figura a destra.

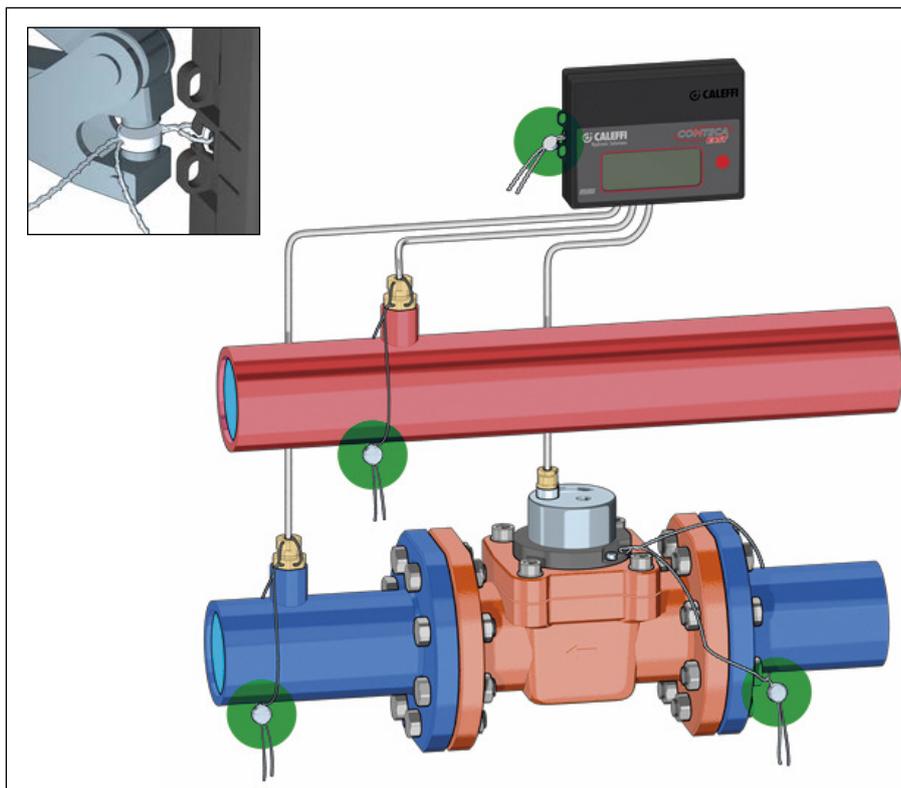


CENTRALIZZAZIONE DATI

Architettura di centralizzazione

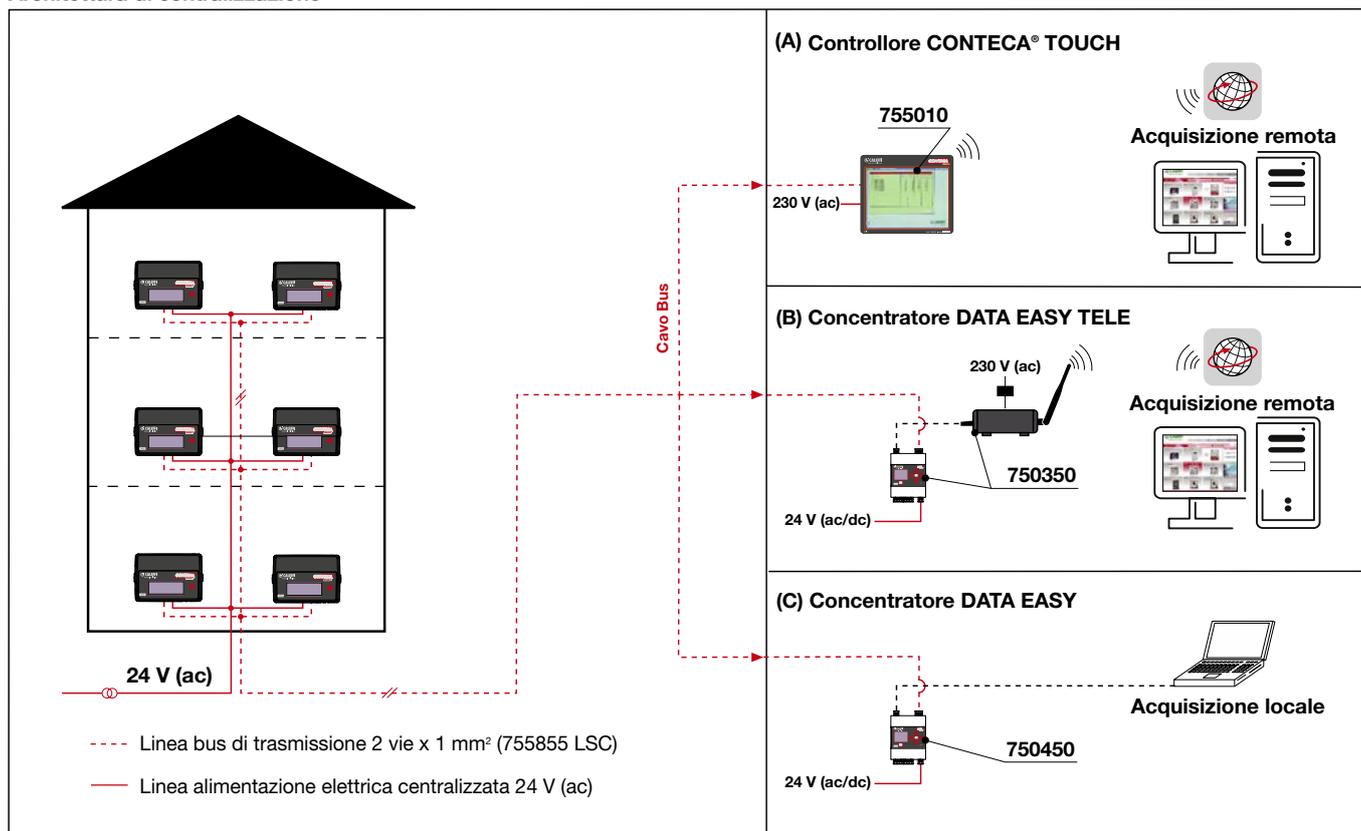

N.B.:

Il bus di trasmissione cod. 755855 LSC è a 2 vie (sez. 2 x 1 mm²).
Il controllore ammette un **max di 250 utenze**. Le modalità di stesura sono secondo la distribuzione ad albero (stella).
La **lunghezza massima** di ogni singola tratta è di **1200 m**.
È possibile stendere fino ad un **massimo di 4 tratte distinte**, utilizzando il MULTIPLEXER codice 755005.

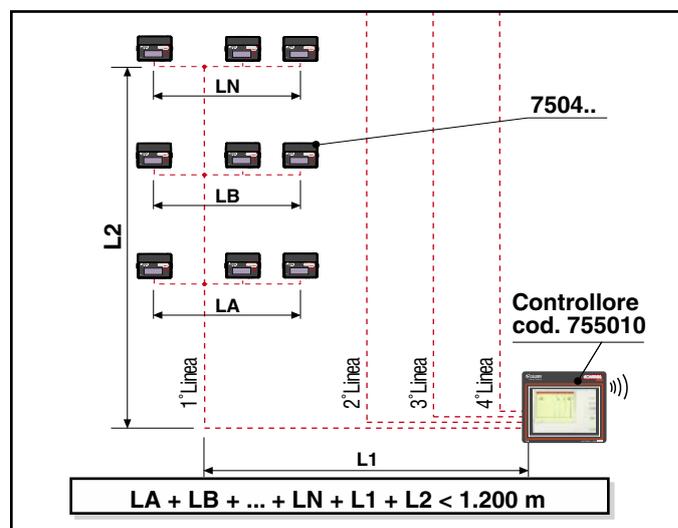

755058


Convertitore slave M-Bus / RS-485

Permette di adattare e separare galvanicamente due standard di trasmissione (M-Bus e RS-485). Consente di connettere direttamente i contatori CONTECA® EASY ad una linea di trasmissione M-Bus rendendoli visibili come dispositivi slave.
Alimentazione 230V (ac) – 9VA
Temperatura di lavoro: -10 – 60°C.

Codice

755058 convertitore slave M-Bus/RS-485

Schema applicativo convertitore slave M-Bus - RS-485 cod. 755058
Il protocollo software di colloquio tra supervisore/ambiente CONTECA® è secondo lo standard M-Bus (rispondenza EN 1434 parte 3).

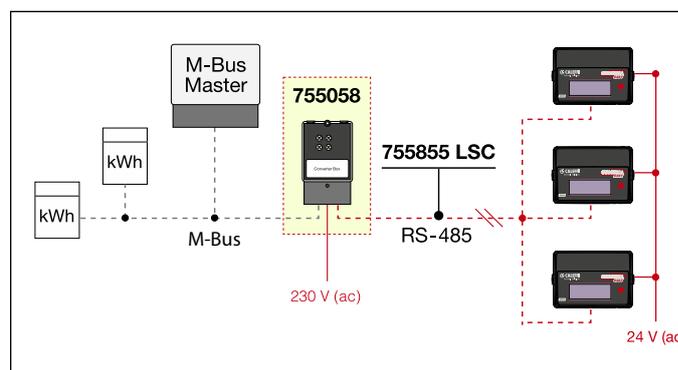

755010 Controllore CONTECA® TOUCH

Il controllore è in grado di acquisire tramite bus tutti i valori totalizzati dalle singole utenze (termie / frigoriferie / massa / ore di apertura della valvola di zona), stato di funzionamento dell'utenza (ON/OFF), i valori totalizzati provenienti dai contatori impulsivi supplementari (sanitario freddo/sanitario caldo) e la diagnostica di funzionamento.

Tutti i valori totalizzati, sopra descritti, sono registrati con cadenza giornaliera in archivi storici utili per l'analisi dei consumi e la ripartizione delle spese.

Numero massimo di utenze: 250.



Comprende:
 - 1 CPU touch screen
 - 1 rack per ancoraggio a muro

Il controllore dispone delle seguenti caratteristiche:
 - 1 monitor LCD touch screen per lettura consumi ed anagrafiche utenti
 - 1 porta RS-485
 - 2 porte USB
 - 1 porta LAN
 - **modem GSM + SIM M2M gestita da Caleffi S.p.A.**
 - software di acquisizione
 - manuale d'istruzioni



Alimentazione: 230 V (ac) ±10% - 50 Hz - 60 W.
 Condizioni ambientali: 10÷35°C in assenza di pulviscolo.

N.B.: Per poter effettuare la messa in servizio, deve essere precedentemente e obbligatoriamente inviata a Caleffi l'anagrafica delle utenze.

750350 Datalogger DATA EASY TELE

Il dispositivo permette di acquisire e storicizzare i dati provenienti da contatori CONTECA® EASY mediante bus di comunicazione. Grazie all'interfaccia web integrata è consentita la lettura dei consumi, dei dati istantanei, la generazione dei report e, se disponibile, la consultazione dello storico letture. Associato ad un router UMTS permette la gestione a distanza della rete CONTECA® EASY.

Il router per datalogger **DATA EASY** dispone di funzione Access point per gestione rete LAN. Se provvisto di SIM dati M2M* (non di nostra fornitura) e collegato al sistema **DATA EASY** consente la gestione di un IP dinamico tramite Dyn DNS. Permette di sfruttare a pieno le potenzialità del sistema gestendo da remoto mediante browser l'intera rete di contatori di calore CONTECA® EASY.

Numero massimo di utenze: 250.

* Si consiglia di attivare SIM M2M con contratto FLAT con soglia di traffico minima di 500 MB/mese con soppressione/limitazione della banda a superamento della soglia.

Caratteristiche datalogger:

- Alimentazione: 24 V (dc) ±10%, 24 V (ac) - 3 W.
- 2 uscite Ethernet: ETH1 (PoE), ETH2.
- Campo di temperatura: 0-50°C.
- Montaggio: Barra DIN da 35 mm (EN 60715).
- Storizzazione dei dati: 10 anni.
- Reports: Formato XLS o CSV.
- Metodo invio: FTP (Client), Webserver.

Router UMTS:

- Alimentazione: 100-240 V (ac) / 9 V (dc) - 7 W.
- LAN: Wireless AP, router switch a 4 porte con firewall.
- Dimensioni: (H x W x D) 36 x 85 x 100 mm (montaggio su piano orizzontale).
- Certificazioni: CE, EN 60950-1.

750450 Datalogger DATA EASY

Il dispositivo permette di acquisire e storicizzare i dati provenienti da contatori CONTECA® EASY mediante bus di comunicazione. Grazie all'interfaccia web integrata è consentita la lettura dei consumi, dei dati istantanei, la generazione dei report e, se disponibile, la consultazione dello storico letture.

Le impostazioni principali possono essere effettuate localmente tramite interfaccia web collegando un PC ad una delle due porte ethernet con funzionalità switch.

La funzione SMART presente consente all'utilizzatore di riconoscere in automatico i dispositivi collegati alla rete. Si può ottenere l'acquisizione dei dati e la creazione automatica di report consumi, completi di unità di misura e di descrizione, con conseguente eliminazione di ulteriori attività da parte dell'utente.

Numero massimo di utenze: 250.



Caratteristiche datalogger:

- Alimentazione: 24 V (dc) ±10%, 24 V (ac) - 3 W.
- 2 uscite Ethernet: ETH1 (PoE), ETH2.
- Campo di temperatura: 0÷50°C.
- Montaggio: Barra DIN da 35 mm (EN 60715).
- Storizzazione dei dati: 10 anni.
- Reports: Formato XLS or CSV.




OPZIONI ELETTRICO - ELETTRONICHE

755826

Scansione portata - Ricircolo ACS

In ottemperanza alla norma UNI 9182 nei sistemi di distribuzione ACS dotati di ricircolo sui montanti, può anche essere necessaria la stesura della tubazione di ricircolo interna alle utenze. I contatori di consumo ACS sono pertanto soggetti a circolazione impropria con conseguente informazione errata dei consumi netti (reali d'utenza). L'opzione scansione di portata permette di discriminare le portate reali da quelle improprie (o lorde) e fornire l'esatto consumo di ACS oggetto di ripartizione delle spese. L'opzione deve essere associata alla fornitura del contatore di calore CONTECA® EASY e la sua applicazione e settaggio in cantiere deve essere effettuata da tecnico Caleffi o da centro assistenza abilitato.


L'opzione prevede il settaggio di una portata di ricircolo (la soglia), in assenza di prelievo. Ogni qualvolta la portata rilevata è inferiore alla soglia impostata, viene incrementato solamente il registro LORDO mentre, quando la portata è maggiore della soglia, entrambi i registri (LORDO e NETTO) vengono incrementati. A display saranno mostrati:

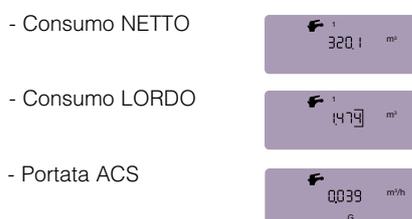

Per mantenere una portata costante di ricircolo è obbligatorio l'inserimento di un limitatore di portata con taratura inferiore a 100 l/h sulla diramazione di ritorno della rete di ricircolo d'appartamento. In aggiunta a ciò, si rende necessario l'utilizzo di un contatore volumetrico specifico, con peso impulso pari a 1 litro (vedi cod. 794204/C1 e cod. 794205/C1).

Con l'opzione cod. 755826 viene fornito un AUTOFLOW® con attacco da 1/2" con portata nominale di 40 l/h cod. 127141 M04

Schema applicativo codice 755826

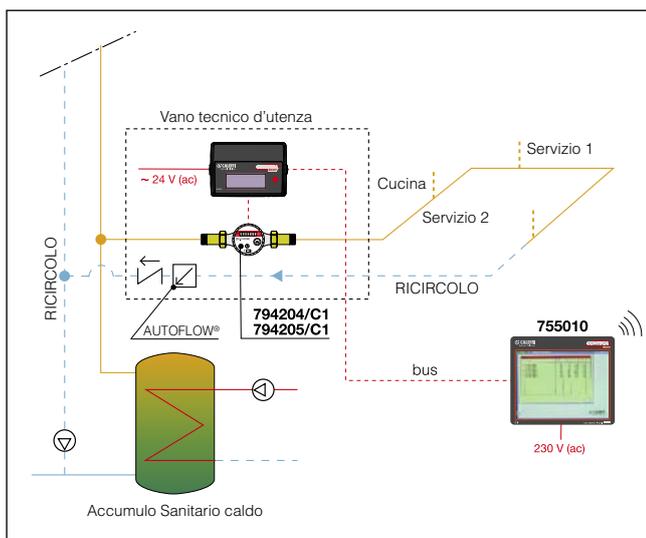

755810 Contabilizzazione frigorie

Il contatore CONTECA® EASY su attivazione di modulo software è in grado di **contabilizzare, sulla valutazione dell'inversione del salto termico, le termie e le frigorie in registri separati** sia per i valori correnti che per gli archivi storici.


75588. Uscita impulsiva

L'uscita impulsiva permette di trasferire ad un generico acquirente i valori di energia di termie e/o frigorie. **Il peso dell'impulso è di 1 kWh.** L'uscita impulsiva priva di potenziale è **open collector** con periodo impulso 120 ms - Vmax 24 V (dc) - 50 mA.

Codice

755881 Singola uscita impulsiva - TERMIE

755882 Doppia uscita impulsiva - TERMIE/FRIGORIE

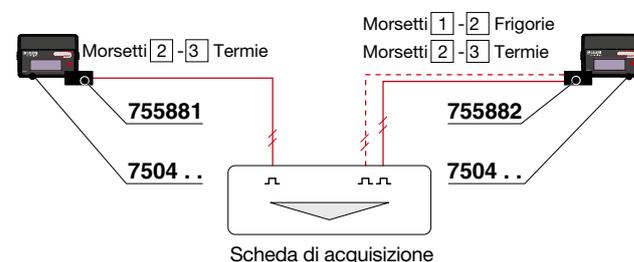


755890 Totalizzatore energia a distanza

Totalizzatore elettronico a 8 digit LCD corredato di placca per scatola elettrica ad **incasso a tre moduli**.

Batteria al litio: durata 8 anni - frequenza max 20 Hz

Idoneo per uscite impulsive codice 75588.

Lunghezza cavo schermato (2x1 mm²) : max 75 m.

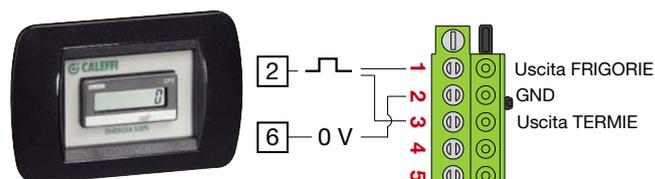

755825 Acquisizione ingresso impulsivo generico

Il modulo CONTECA® EASY può acquisire **fino a due ingressi impulsivi aggiuntivi** (per un impulsivo aggiuntivo è necessario l'ordine di un codice 755825, per due ingressi aggiuntivi di 2 x codice 755825), oltre ai due già dedicati ad ACS ed AFS.

Stalvolta e questo di norma in presenza del controllore cod. 755010, risulta interessante trasferire a mezzo bus quanto caratterizza l'utenza in termini di consumi (contatore gas / contatore elettrico). L'impulso generico deve **essere privo di potenziale (contatto pulito, massima frequenza 1 Hz)**. Classe IB. I residence e le case albergo sono le tipologie d'utenza particolarmente idonee.

CENTRALIZZAZIONE DATI CON MONITOR-PULSE

720090

Dispositivo USB/Radio di trasmissione + software SW7200 di lettura e visualizzazione consumi.
 Trasmissione wireless bidirezionale
 868.0÷868.6 MHz, 10 mW.
 Software sviluppato per sistema operativo Microsoft® Windows.



Codice


720090 Dispositivo USB/Radio + software SW7200

720030 MONITOR-PULSE



Acquisitore di impulsi.
 Alimentazione: batteria al litio.
 Display a 6 cifre con tasto utente.
 Memorizzazione giornaliera dei dati.
 Sigillo e sensore antimanomissione.
Permette l'acquisizione di un'uscita impulsiva dal contatore di calore.
 Trasmissione wireless bidirezionale.
 868.0-868.6 MHz, 10 mW.
 Grado di protezione: IP 31.



Schema trasmissione di palazzo

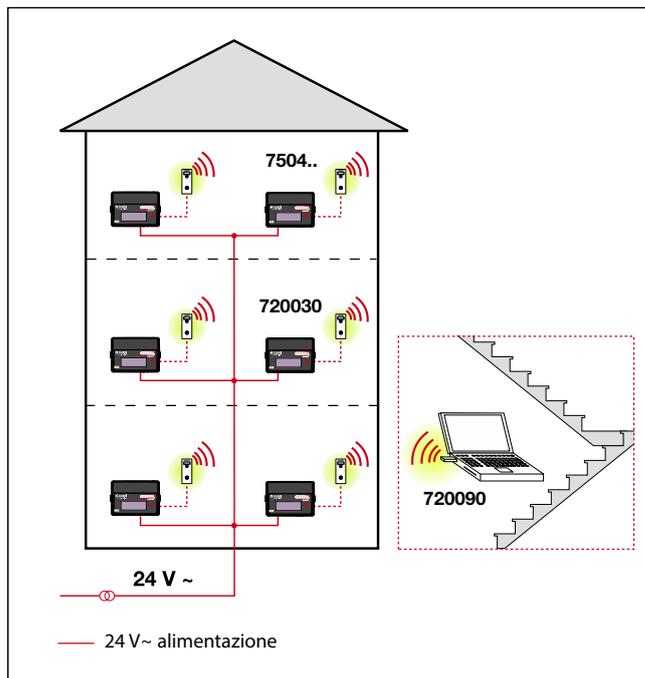

Collegamento elettrico tra CONTECA® EASY e MONITOR-PULSE codice 720030

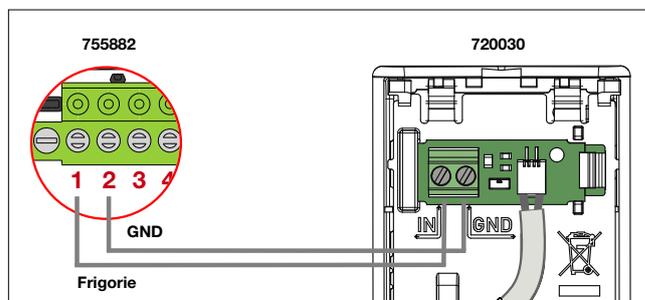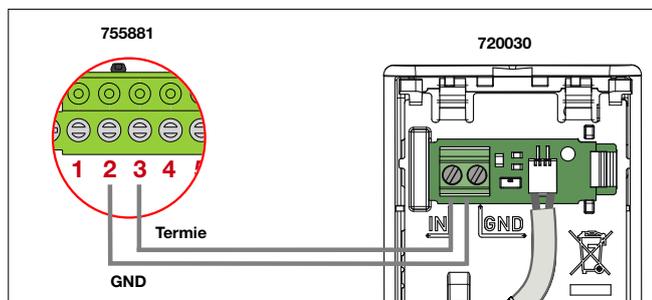

TESTO DI CAPITOLATO

Serie 7504

Contatore di calore diretto CONTECA® EASY conforme alla direttiva 2014/32/EU (MID) per impiego in impianti di riscaldamento, condizionamento avente le seguenti caratteristiche: contatore volumetrico per acqua calda a giunto magnetico (Temperatura massima 90°C) con uscita impulsiva, sonda di temperatura di tipo NTC, visualizzazione dati sul display 8 digit, campo di temperatura 10÷90°C, grado di protezione IP 54, trasmissione mediante Bus **BIDIREZIONALE** secondo protocollo M-Bus su RS-485 oppure MODBUS RTU su RS-485, alimentazione elettrica 24 V (ac) 50 Hz - 1 W. **Opzioni:** fino a 2 ingressi impulsivi supplementari - fino a 2 uscite impulsive.

Cod. 755810

Contabilizzazione frigorifere. Il contatore CONTECA® EASY su attivazione di modulo software è in grado di contabilizzare, sulla valutazione dell'inversione del salto termico, le termie e le frigorifere in registri separati sia per i valori corretti che per gli archivi storici.

Cod. 755881 - 755882

La singola uscita impulsiva cod. 755881 o la doppia uscita impulsiva cod. 755882, permettono di trasferire ad un generico acquirente i valori di energia di termie e/o frigorifere. **Il peso dell'impulso è di 1 kWh.** L'uscita impulsiva priva di potenziale è **open collector** con periodo impulso 120 ms - Vmax 24 V (dc) - 50 mA.

Cod. 755825

Gli ingressi impulsivi opzionali (fino a due) rendono possibile l'acquisizione di consumi da generici contatori (es. gas o di energia elettrica). L'ingresso impulsivo generico deve essere di classe IB, **privo di potenziale**, massima frequenza 1 Hz.

Cod. 755826

Opzione di abilitazione del conteggio ACS mediante il controllo della scansione di portata per impianti sanitari predisposti con impianto di ricircolo. L'opzione discrimina le portate reali di ACS da quelle improprie o lorde del ricircolo con la finalità di fornire l'esatto consumo sanitario caldo.

Cod. 755890

Totalizzatore elettronico a 8 digit LCD corredato di placca per scatola elettrica ad **incasso a tre moduli**. Batteria al litio: durata 8 anni - frequenza max 20 Hz. Idoneo per uscite impulsive codice 75588.. Lunghezza massima cavo (2x1 mm²) (non fornito): max 75 m. Cavo in canalina dedicata.

Cod. 755010

Controllore CONTECA® TOUCH compatto touch screen, corredato di porta RS-232 - RS-485, USB e LAN, con funzione di supervisore d'utenza (max 250), di storicizzazione giornaliera dei dati di consumo. Abilitato alla gestione di messaggi SMS di allarme e di teleattivazione e all'invio automatico dei dati mediante e-mail e FTP server. Alimentazione 230 V (ac). Campo di temperatura 10÷35°C in assenza di pulviscolo.

Cod. 750350

Concentratore per acquisizione e storicizzazione dati con le seguenti caratteristiche: comunicazione su layer fisico RS-485 in protocollo M-Bus. Alimentazione 24 V (dc) - 3 W or 24 V (ac) - 3 W. Accesso locale da PC e da remoto grazie alla pagina web integrata. Storicizzazione giornaliera dati: 10 anni. Montaggio su barra DIN da 35 mm (EN 60715). 2 porte Ethernet. Reports in formato .XLS or .CSV. Massimo numero di utenze: 250. Range temperatura ambiente 0÷50°C. Router UMTS con le seguenti caratteristiche: alimentazione: 100/240 V (ac) / 9 V (dc) - 7 W, LAN: wireless AP, router switch a 4 porte con firewall. Gestione IP dinamico mediante Dyn DNS. Dimensioni (H x W x D): 36 x 85 x 100 mm. Certificazioni: CE, EN 60950 - 1.

Cod. 750450

Concentratore per acquisizione e storicizzazione dati con le seguenti caratteristiche: comunicazione su layer fisico RS-485 in protocollo M-Bus. Alimentazione 24 V (dc) - 3 W or 24 V (ac) - 3 W. Interfaccia web integrata. Storicizzazione giornaliera dati: 10 anni. Montaggio su barra DIN da 35 mm (EN 60715). 2 porte Ethernet. Reports in formato .XLS or .CSV. Massimo numero di utenze: 250. Range temperatura ambiente 0÷50°C.

CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA 2014/32/EU (DIRETTIVA MID)



CONTECA® EASY serie 7504

I contatori di calore CONTECA® EASY serie 7504 sono conformi ai requisiti della direttiva 2014/32/EU, meglio nota come direttiva MID (acronimo di Measuring Instrument Directive).

Certificato di esame di tipo (secondo modulo B - direttiva MID)

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS	
EU Bauartprüfzertifikat Nr. CH-MI004-17022-00	
Auftraggeber:	CALEFFI S.p.A. S.R. 229, n. 25 28010 Fontaneto d'Agogna Italia
Anforderungen:	Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (SR 941.210) und Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Messmittel für thermische Energie (SR 941.231) Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt (MID) mit messmittelspezifischem Anhang VI (MI-004)
Konformitätsnormen:	EN 1434:2007, EN 1434:2015
Geräteart:	Wärmerechner mit fest verbundenen Temperaturfüh- lern
Typenbezeichnung:	CONTECA EASY
Kenndaten:	Temperaturbereich: 10 °C ... 90 °C Temperaturdifferenzbereich: 3 K ... 80 K Umgebungstemperatur: Klasse A, 5 °C ... 45 °C Elektromagnetische Klasse: E1 Gehäuseklasse: IP54 Mechanische Klasse: M1
Zertifikat gültig bis:	6. Februar 2027
3003 Bern-Wabern, 7. Februar 2017	
Benannte Stelle:	Konformitätsbewertungsstelle METAS-Cert Nr. 1259
 Stefan Couvreur, Leiter METAS-Cert	
	
<small>Dieses Dokument darf nur in vollständiger Form weitergegeben werden. METAS, Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Schweiz, Tel. +41 58 387 01 11, www.metas.ch</small>	

Certificato di conformità del processo di produzione (secondo modulo D - direttiva MID)

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS	
Konformitätszertifikat Nr. 6030-00405	
Gegenstand	Modul D: Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess
Auftraggeber	CALEFFI S.p.A. S.R. 229, n. 25 28010 Fontaneto d'Agogna Italia
Anforderungen	Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt (MID), Anhang II Modul D. Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (SR 941.210)
Bestätigung	Dieses Konformitätszertifikat bestätigt, dass die Qualitätssicherung des Produktionsprozesses des Auftraggebers geprüft wurde und die oben aufgeführten Anforderungen erfüllt. Die Firma ist berechtigt, die Metrologie-CE-Kennzeichnung für die im Geltungsbereich dieses anerkannten Qualitätsmanagementsystems gefertigten Messgeräte mit der METAS-Cert-Kennnummer 1259 zu versehen.
Datum des Audits	3. April 2017
Zertifikat gültig bis	3. April 2020
Benannte Stelle	Konformitätsbewertungsstelle METAS-Cert Nr. 1259
3003 Bern-Wabern, 4. April 2017	
 Stefan Couvreur, Leiter METAS-Cert	
	
<small>Dieses Dokument darf nur in vollständiger Form weitergegeben werden. METAS, Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Schweiz, Tel. +41 58 387 01 11, www.metas.ch</small>	

We reserve the right to make changes and improvements to the products and related data in this publication, at any time and without prior notice.